

ICS 03.120.20

A 00

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3545.1—2019

司法鉴定服务 第1部分：标识规范

2019-04-02 发布

2019-05-02 实施

山东省市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 标识	1
4.1 设计	1
4.1.1 基本原则.....	1
4.1.2 基本要素.....	2
4.1.3 室外标识.....	3
4.1.4 室内标识.....	7
4.1.4.1 室内公共导向标识.....	7
4.1.4.2 室内办公导向标识.....	12
4.2 发布	17
4.3 使用	18
4.3.1 材质与工艺.....	18
4.3.2 使用与维护.....	18
参考文献	19

前 言

DB37/T 3545《司法鉴定服务》目前分为四个部分：

- 第1部分：标识规范；
- 第2部分：服务保障规范；
- 第3部分：服务提供规范；
- 第4部分：对外服务规范。

本部分为DB37/T 3545的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由山东省司法厅提出、归口并监督实施。

本部分由山东省司法鉴定协会负责起草，山东国泰建设工程司法鉴定中心参加起草。

本部分主要起草人：马灵喜、李茜、王履塽、王芳芳。

司法鉴定服务 第1部分：标识规范

1 范围

本部分规定了山东省司法鉴定服务相关外观标识的设计、发布和使用等基本要求。
本部分适用于山东省司法鉴定服务外观标识的设计、发布和使用的统一管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15565.1—2008 图形符号 术语 第1部分：通用

DB37/T 3545.2—2019 司法鉴定 第2部分：服务保障规范

3 术语和定义

GB/T 15565.1—2008和DB37/T 3545.2—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准色

是指司法鉴定机构为塑造独特的单体形象而确定的某一特定色彩或一组色彩系统。

3.2

室外标识

是指位于主体建筑物外和区域空间外部，能够远距离或在空间上识别的导视牌。

3.3

室内标识

是指位于主体建筑物内和区域空间内部，能够识别各类信息的导视牌，在局部区域或者建筑内使用，主要包括室内公共导向标识和室内办公导向标识。

4 标识

4.1 设计

4.1.1 基本原则

标识设计的基本原则包括但不限于如下：

- a) 遵循司法鉴定行业的职业特点和行业特性；
- b) 具有通俗、易记的个性特征，达到简洁、明晰、易于识别的效果；
- c) 满足基本的导向和规范功能；
- d) 提升司法鉴定行业形象，规范工作、提高管理效率；
- e) 标识分为室外标识和室内标识。

4.1.2 基本要素

标识设计的基本要素及要求包括但不限于如下：

- a) 徽标。以标准色蓝色和白色为主色，图案由蓝色圆环和内圆主形象组成，圆环内外圆之间为白色“山东司法鉴定”的汉字和英文大写，内圆主形象由变形的“鉴”字和“橄榄枝”组成，徽标适宜规格应根据制作标识的尺寸确定，徽标图案可见下图1；



图1 徽标

- b) 文字。标识应以中文为主，中文“司法”、“鉴定”若与徽标组合，中文字体应为汉仪大黑简，司法鉴定机构（可简称“机构”）的名称中文字体可为方正大标宋或方正黑体。阿拉伯数字字体应为Arial。标识中的机构名称应以机构实际名称为准；
- c) 颜色。标识背景应以蓝色（C100 M100 Y50 K0）为主色，可选择红色（C0 M100 Y100 K0）和白色（C0 M0 Y0 K0）作为辅助色。图形和文字颜色应根据标识背景色确定：若背景色为蓝色，则图形和字体应为白色；若背景色为白色，图形和字体应为蓝色；特殊标识可选用适宜的颜色。标准色和辅助色的设置分别见下图2和图3；



C90 M70 Y0 K0



C0 M0 Y0 K0

图2 标准色

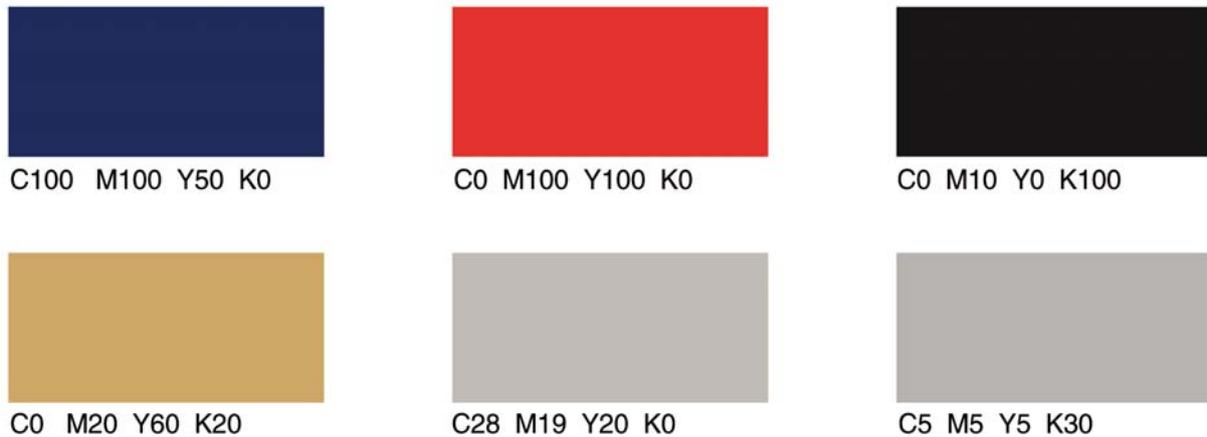


图3 辅助色

- d) 材质。材质包括铝塑板、亚克力板、不锈钢板、PVC 不干胶贴等。不同区域标识应根据不同特点采用不同材质；
- e) 尺寸。应以对应标识的尺寸为准。

4.1.3 室外标识

室外标识设计的基本要求包括但不限于如下：

- a) 门楣。应设置在机构主体建筑物入口处居中醒目位置，字体为汉仪大黑简，背景以蓝色为主色，白色与红色为辅助色，字体为白色。可选用外墙涂料、铝塑板、贴膜、喷绘等材料。门楣尺寸高度应与主体建筑物门楣实际高度相匹配，可根据实际情况设置，可见下图 4；



图4 门楣

- b) 地址指引牌。应设置在车辆、行人行进方向距机构主体建筑物 200 至 500 米醒目位置。字体为方正黑体，背景以蓝色为主色，字体和指示图标为白色。可用双层不锈钢丝网印。地址指引牌尺寸可根据实际情况按比例缩放，可见下图 5；



图5 地址指引牌

- c) 门牌。可分为横版门牌、竖版门牌和方版门牌。机构可根据主体建筑物入口的实际墙面高度和墙面大小放置，横版门牌宜悬挂于主体建筑物门口或建筑物上方，竖版门牌宜悬挂于主体建筑物门口边侧，方版门牌宜悬挂主体建筑物门口或入口门厅内墙。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，机构名称字体均为方正大标宋。横版和竖版门牌的背景以蓝色为主色，白色和红色为辅助色，字体为白色，方版门牌的背景为银色，字体为蓝色。横版门牌可用铝塑板、PVC 或亚克力雕刻字，竖版门牌和方版门牌可用不锈钢烤漆、丝网印及凹字填漆。横版门牌尺寸可根据主体建筑物入口的实际墙面高度和大小按比例缩放，可见下图 6，竖版门牌尺寸可见下图 7，方版门牌尺寸可见下图 8；



图6 横版门牌



图7 竖版门牌



图8 方版门牌

- d) 灯箱。应设置于机构主体建筑物外或区域外的醒目位置。字体为汉仪大黑简。背景以白色和蓝色为主色，红色为辅助色，蓝色背景上的字体为白色。面板可用亚克力吸塑成型、丝网印刷等材料，在边框和底座可采用不锈钢结构焊接，确保灯箱放置安全。灯箱尺寸可见下图9，机构可根据所设定位置的实际情况按比例缩放；

单位为厘米

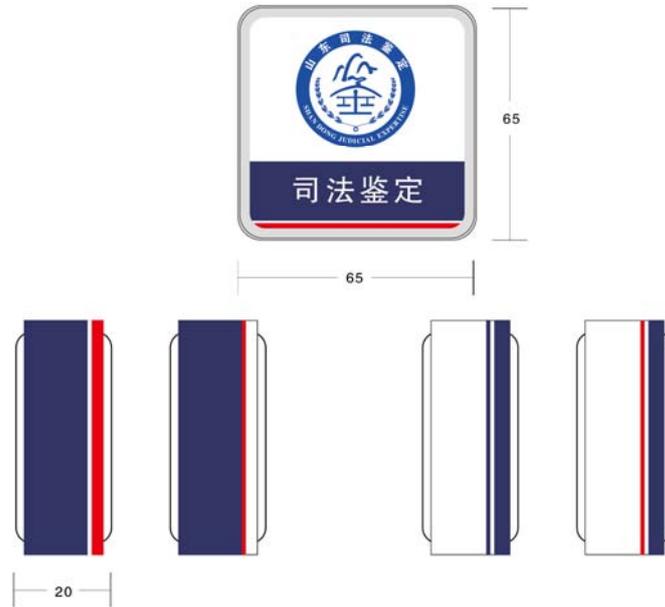


图9 灯箱

- e) 户外宣传栏。应放置于机构主体建筑物区域外的醒目位置。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字可根据排版需要选择适宜字体。背景以白色为主色，“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他文字的字体和颜色可根据背景色选择适宜字体颜色。可选用铝合金框架，也可根据实际情况选用其他材料。户外宣传栏具体尺寸可见下图 10。

单位为厘米



图10 户外宣传栏

4.1.4 室内标识

4.1.4.1 室内公共导向标识

室内公共导向标识设计的基本要求包括但不限于如下：

- a) 大厅背景墙。应设置在机构大厅内主体墙面位置。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，机构名称字体为方正大标宋，背景为蓝色，字体为白色。可用铝塑板亚克力双层雕刻字。大厅背景墙尺寸应与室内环境主体区域的实际大小相匹配，上、下字体比例为1:1.5，可见下图11；



图11 大厅背景墙

- b) 机构导向图。应悬挂或立式于机构大厅醒目位置。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正黑体，阿拉伯数字和字母字体为Arial，背景以蓝色为主色，在蓝色背景上的字体为白色，在制作材料上的文字、数字和字母为蓝色。可用不锈钢丝网印，可考虑抽取式更换形式。机构导向图尺寸可见下图12；

单位为厘米



图12 机构导向图

- c) 室内指示牌。可分为楼层部门指示牌、引导指示牌和警示指示牌，应设置在机构大厅内及楼层内明显位置。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑筒，其他字体为方正大宋标，阿拉伯数字和字母字体为 Arial。可用不锈钢拉丝、雕刻或烤漆，也可根据实际情况选用其他材料，具体为：
- 1) 楼层部门指示牌背景色以蓝色或白色为主色，红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为蓝色，尺寸可见下图 13；
 - 2) 引导指示牌背景色以蓝色或白色为主色，红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他字体为蓝色；指示图标和图形图标，在蓝色背景上的为白色，在白色背景上的为红色，尺寸可见下图 14；
 - 3) 警示指示牌背景色以蓝色或白色为主色，红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他字体为蓝色，尺寸可见下图 15。

单位为厘米



图13 楼层部门指示牌

单位为厘米

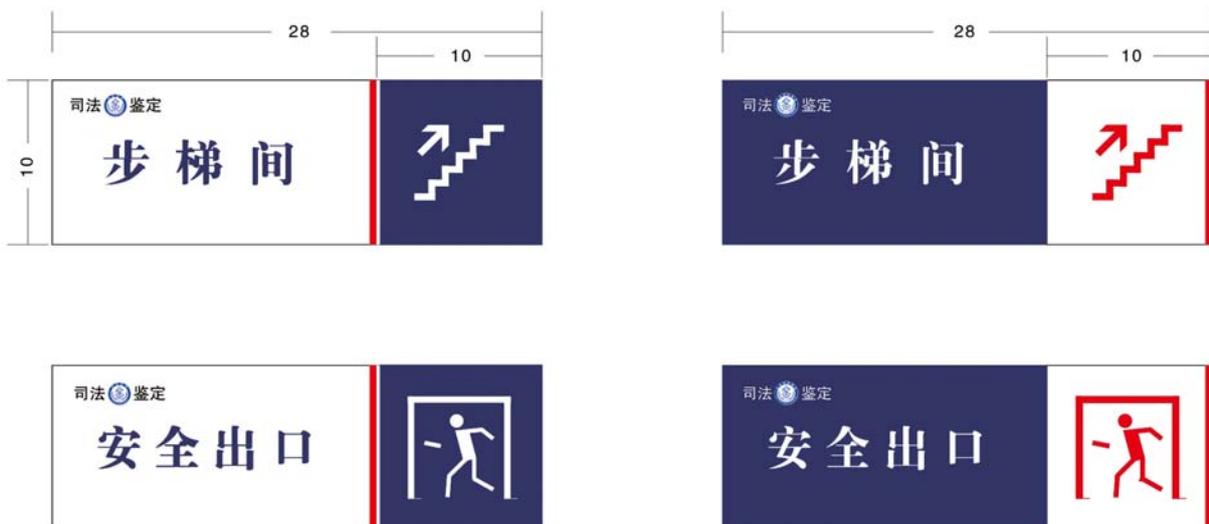


图14 引导指示牌

单位为厘米

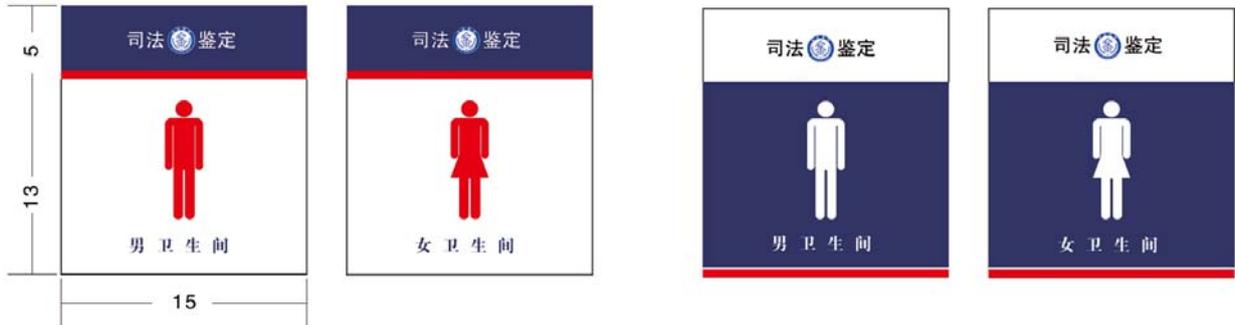


图 14 引导指示牌（续）

单位为厘米



图 15 警示指示牌

- d) 部门门牌。应设置在机构各楼层办公室入口上方明显位置。主体文字字体为方正大黑字体，其他文字字体为方正大标宋，背景以蓝色为主色，白色和红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为蓝色。采用悬挂式和贴墙式两种形式，可用雕刻、烤漆、喷漆或丝网印刷制作，也可根据实际情况选用其他材料。宜选用可置换式门牌，部门门牌尺寸可见下图 16；

单位为厘米

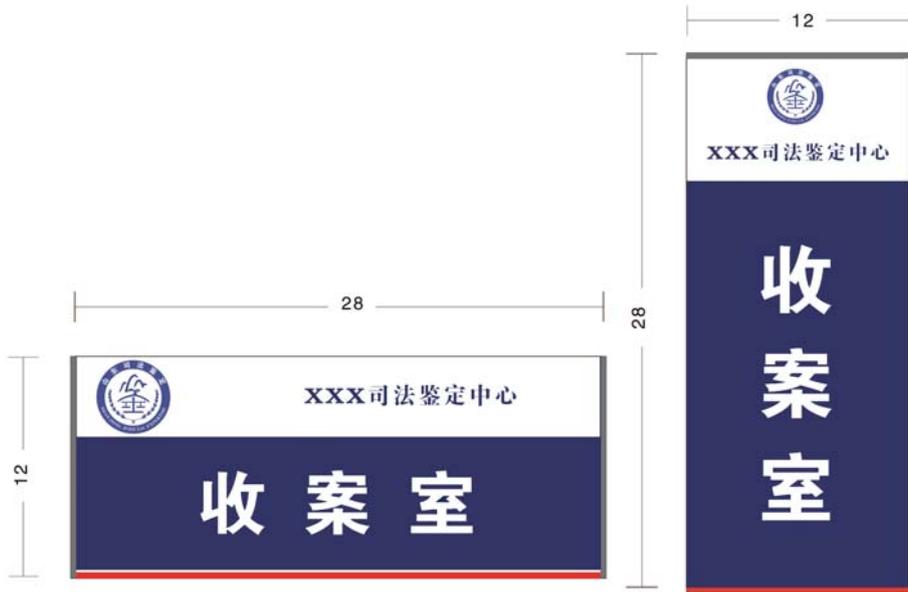


图16 部门门牌

- e) 功能区域标牌。应设置在机构功能区域办公室入口上方明显位置，用于区分实验室内划分的不同实验区域，如：病理取材室、组织脱水室、组织切片室、检材处理室等，以及鉴定项目设置的不同业务区域，如：视觉功能鉴定室、听觉功能鉴定室等。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大黑，背景以蓝色为主色，白色和红色为辅助色。在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为黑色。采用悬挂式和贴墙式两种形式，可用雕刻、烤漆、喷漆或丝网印刷材料，也可根据实际情况选用其他材料。功能区域标牌尺寸可见下图 17；

单位为厘米



图17 功能区域标牌

- f) 防撞条。可按照办公区域实际情况自行设定防撞条长度。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，背景以蓝色为主色，红色和白色为辅助色，字体为白色。可采用写真帖形式。防撞条尺寸可见下图 18；

单位为厘米



图18 防撞条

- g) 规章制度栏。应设置在主楼办公楼层区域过道或各业务部门内。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋，背景以白色为主色，蓝色和红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为蓝色。可采用双层透明亚克力写真；规章制度栏尺寸可见下图 19，可根据墙面实际情况自行调整；

单位为厘米

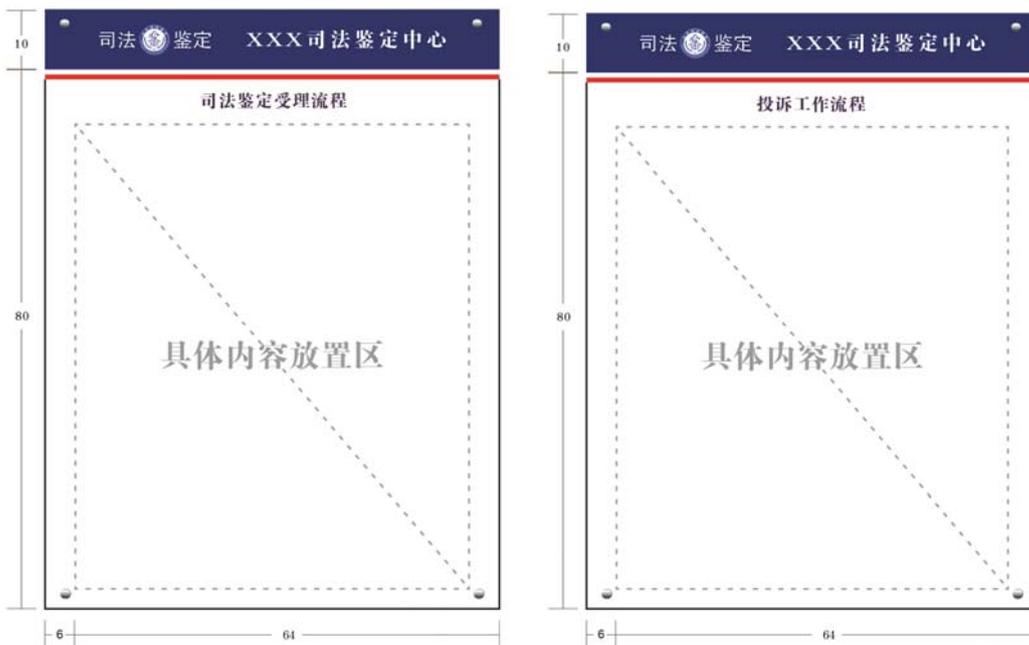


图19 规章制度栏

- h) 司法鉴定人公示栏。可采用贴墙式或站立式设置在机构主楼大厅或办公区域内明显位置。应填写司法鉴定人的姓名、职务、司法鉴定人执业证号、执业类别。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋和方正黑体，背景以白色为主色，蓝色和红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为蓝色。可采用双层透明亚克力写真。司法鉴定人公示栏尺寸可见下图 20，也可根据实际墙面大小调整尺寸。

单位为厘米



图20 司法鉴定人公示栏

4.1.4.2 室内办公导向标识

室内办公导向标识设计的基本要求包括但不限于如下：

- a) 手提袋。便于机构对外办公携带资料。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋，背景以白色和蓝色为主色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他文字字体为蓝色。手提袋提绳可为白色或蓝色。可用 210 G 铜版纸过胶或无纺布，也可根据实际情况选用其他材料和克重。手提袋尺寸可见下图 21，厚度可根据实际需要按规定要求选用适宜尺寸；

单位为厘米



图21 手提袋

- b) 资料袋。便于机构装置办公资料。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋和方正大黑，“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他文字字体为蓝色。资料袋以选用材料纸质固有色为主，以蓝色为辅助色，可用 150 G 白色牛皮纸，也可根据实际情况选用其他材料和克重，资料袋尺寸可见下图 22；

单位为厘米

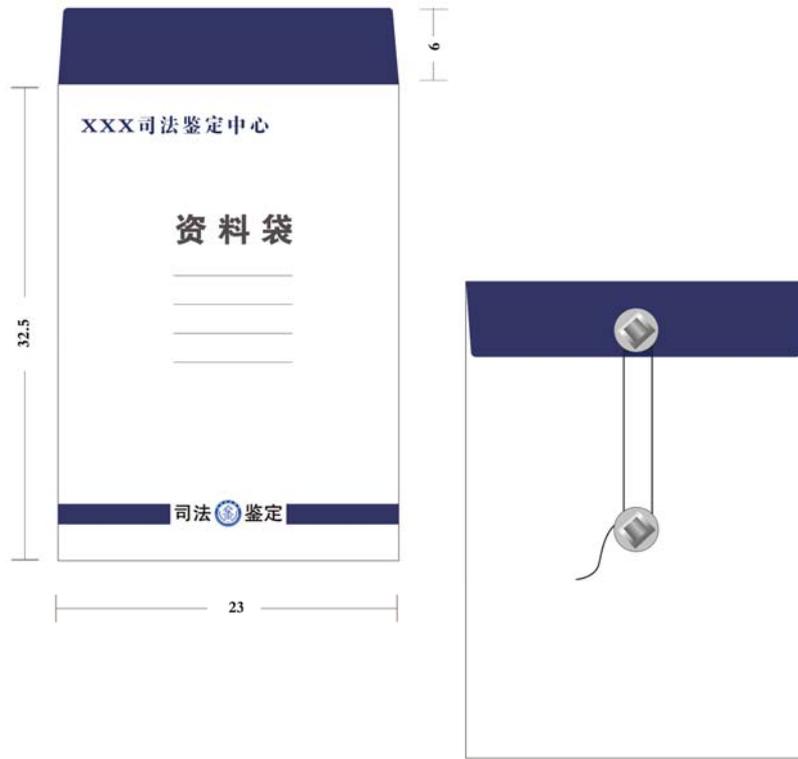


图22 资料袋

- c) 桌牌。放置于接待窗口柜台和工作场所桌面摆放，编号为机构内部工号。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋，背景以白色为主色，以蓝色和红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为黑色。可用不锈钢、亚克力材质制作。桌牌尺寸可见下图 23；

单位为厘米



图23 桌牌

- d) 胸牌和胸徽。适用于机构正常工作时佩戴，编号为机构内部工号。字体为黑体，背景以蓝色为主色，红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色。可采用铝制型材制作，也可根据实际情况选用其他材料。胸牌和胸徽的尺寸可见下图 24；

单位为厘米



图24 胸牌和胸徽

- e) 工作证。工作证分为竖版和横版，适用于接待和对外活动使用，编号为机构内部工号。字体为汉仪中黑简体，背景以蓝色为主色，红色为辅助色，在蓝色背景上的字体为白色，在白色背景上的字体为黑色。可采用双面 PVC 版或 200G 白卡纸制作，也可根据实际情况选用其他材料和克重。工作证尺寸可见下图 25；

单位为厘米



图25 工作证

- f) 信封。适用于机构对外传递文件使用。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋，背景以白色为主色，蓝色和红色为辅助色，信封折边部分为蓝色，在白色背景上的“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他文字字体为蓝色。可采用 120G 白色牛皮纸，也可根据实际情况选用其他材料和克重，信封尺寸可见下图 26；

单位为厘米



图26 信封

- g) 信纸。适用于机构工作人员记录工作内容及对外传输信息使用。字体为方正大标宋，背景以白色为主，底边为蓝色，字体为黑色。可采用 80 G 白色书写纸，也可根据实际情况选用其他材料和克重，信纸尺寸可见下图 27；

单位为厘米



图27 信纸

- h) 文件夹。适用于机构存储工作文件使用。“司法”和“鉴定”字体为汉仪大黑简，其他文字字体为方正大标宋和方正大黑，背景以白色为主色，蓝色为辅助色。在白色背景上的“司法”和“鉴定”字体为黑色，其他文字字体为蓝色，书脊背景字体为黑体。可采用 1.5 毫米荷兰版裱糊，文件夹尺寸可见下图 28；

单位为厘米



图28 文件夹

- i) 车辆通行证。用于指定车辆进出机构内部通行。字体为方正大标宋，背景为蓝色，蓝色和白色为辅助色，字体为白色。可采用PVC板或200G卡纸，车辆通行证尺寸可见下图29。

单位为厘米



图29 车辆通行证

4.2 发布

标识发布的要求包括但不限于如下：

- a) 按照4.1设计后，山东省司法鉴定服务的外观标识应统一发布；
- b) 山东省司法鉴定服务外观标识是司法鉴定行业形象识别系统的重要体现，适用于山东省司法鉴定行业内部使用，非司法鉴定机构或个人不得使用。

4.3 使用

4.3.1 材质与工艺

标识的材质与工艺要求包括但不限于如下：

- a) 应综合考虑材料的安全性、适用性、环保耐用性和经济性，确保易清洁，方便安装维护；
- b) 标识的局部面板及支撑结构宜选用轻型材料；
- c) 立式可选用 H 型钢、槽钢、钢管、合成材料等制作。室外立式断面尺寸、连接方式、基础大小等，应根据设置地点的风力、板面大小及支撑方式确定；
- d) 设置连接部件时，应保证安装方便、连接牢固、板面平整。

4.3.2 使用与维护

标识的使用与维护要求包括但不限于如下：

- a) 使用时应确保信息完整、导向清晰、色彩统一，与整体环境相协调；
- b) 应按照室内外标识视觉导向功能的不同，放置在主体建筑物内（外）的醒目位置；
- c) 主体环境发生变化时，应及时调整相关标识的设置；
- d) 应维护好外观标识，做到及时清洁、维护，以保持其完整、清晰、有效。



参 考 文 献

- [1] GB/T 55768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志
- [2] 山东省司法行政机关标识应用规范(试行)



山东省地方标准

司法鉴定服务

第1部分：标识规范

山东省标准化研究院印刷部印刷

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 39.9 千字

2019年4月第一版 2019年4月第一次印刷

版权专有 不得翻印